



LABORATORIO DI ANALISI
CHIMICHEMICROBIOLOGICHE
IAN CHEM s.r.l.



OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AIA N. 7587 DEL 21/12/2020	COMUNE: BOJANO (CB)	
	LOCALITA': CROCE	
	COMMITTENTE: Sig. MALATESTA ANTONIO	
ELABORATO: ALL. C.9 - PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA	18/11/2024	RAPP.

IL
PROGETTISTA



TAV. C.9

LA IAN CHEM SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO GRAFICO E NE VIETA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI SE
NON AUTORIZZATA

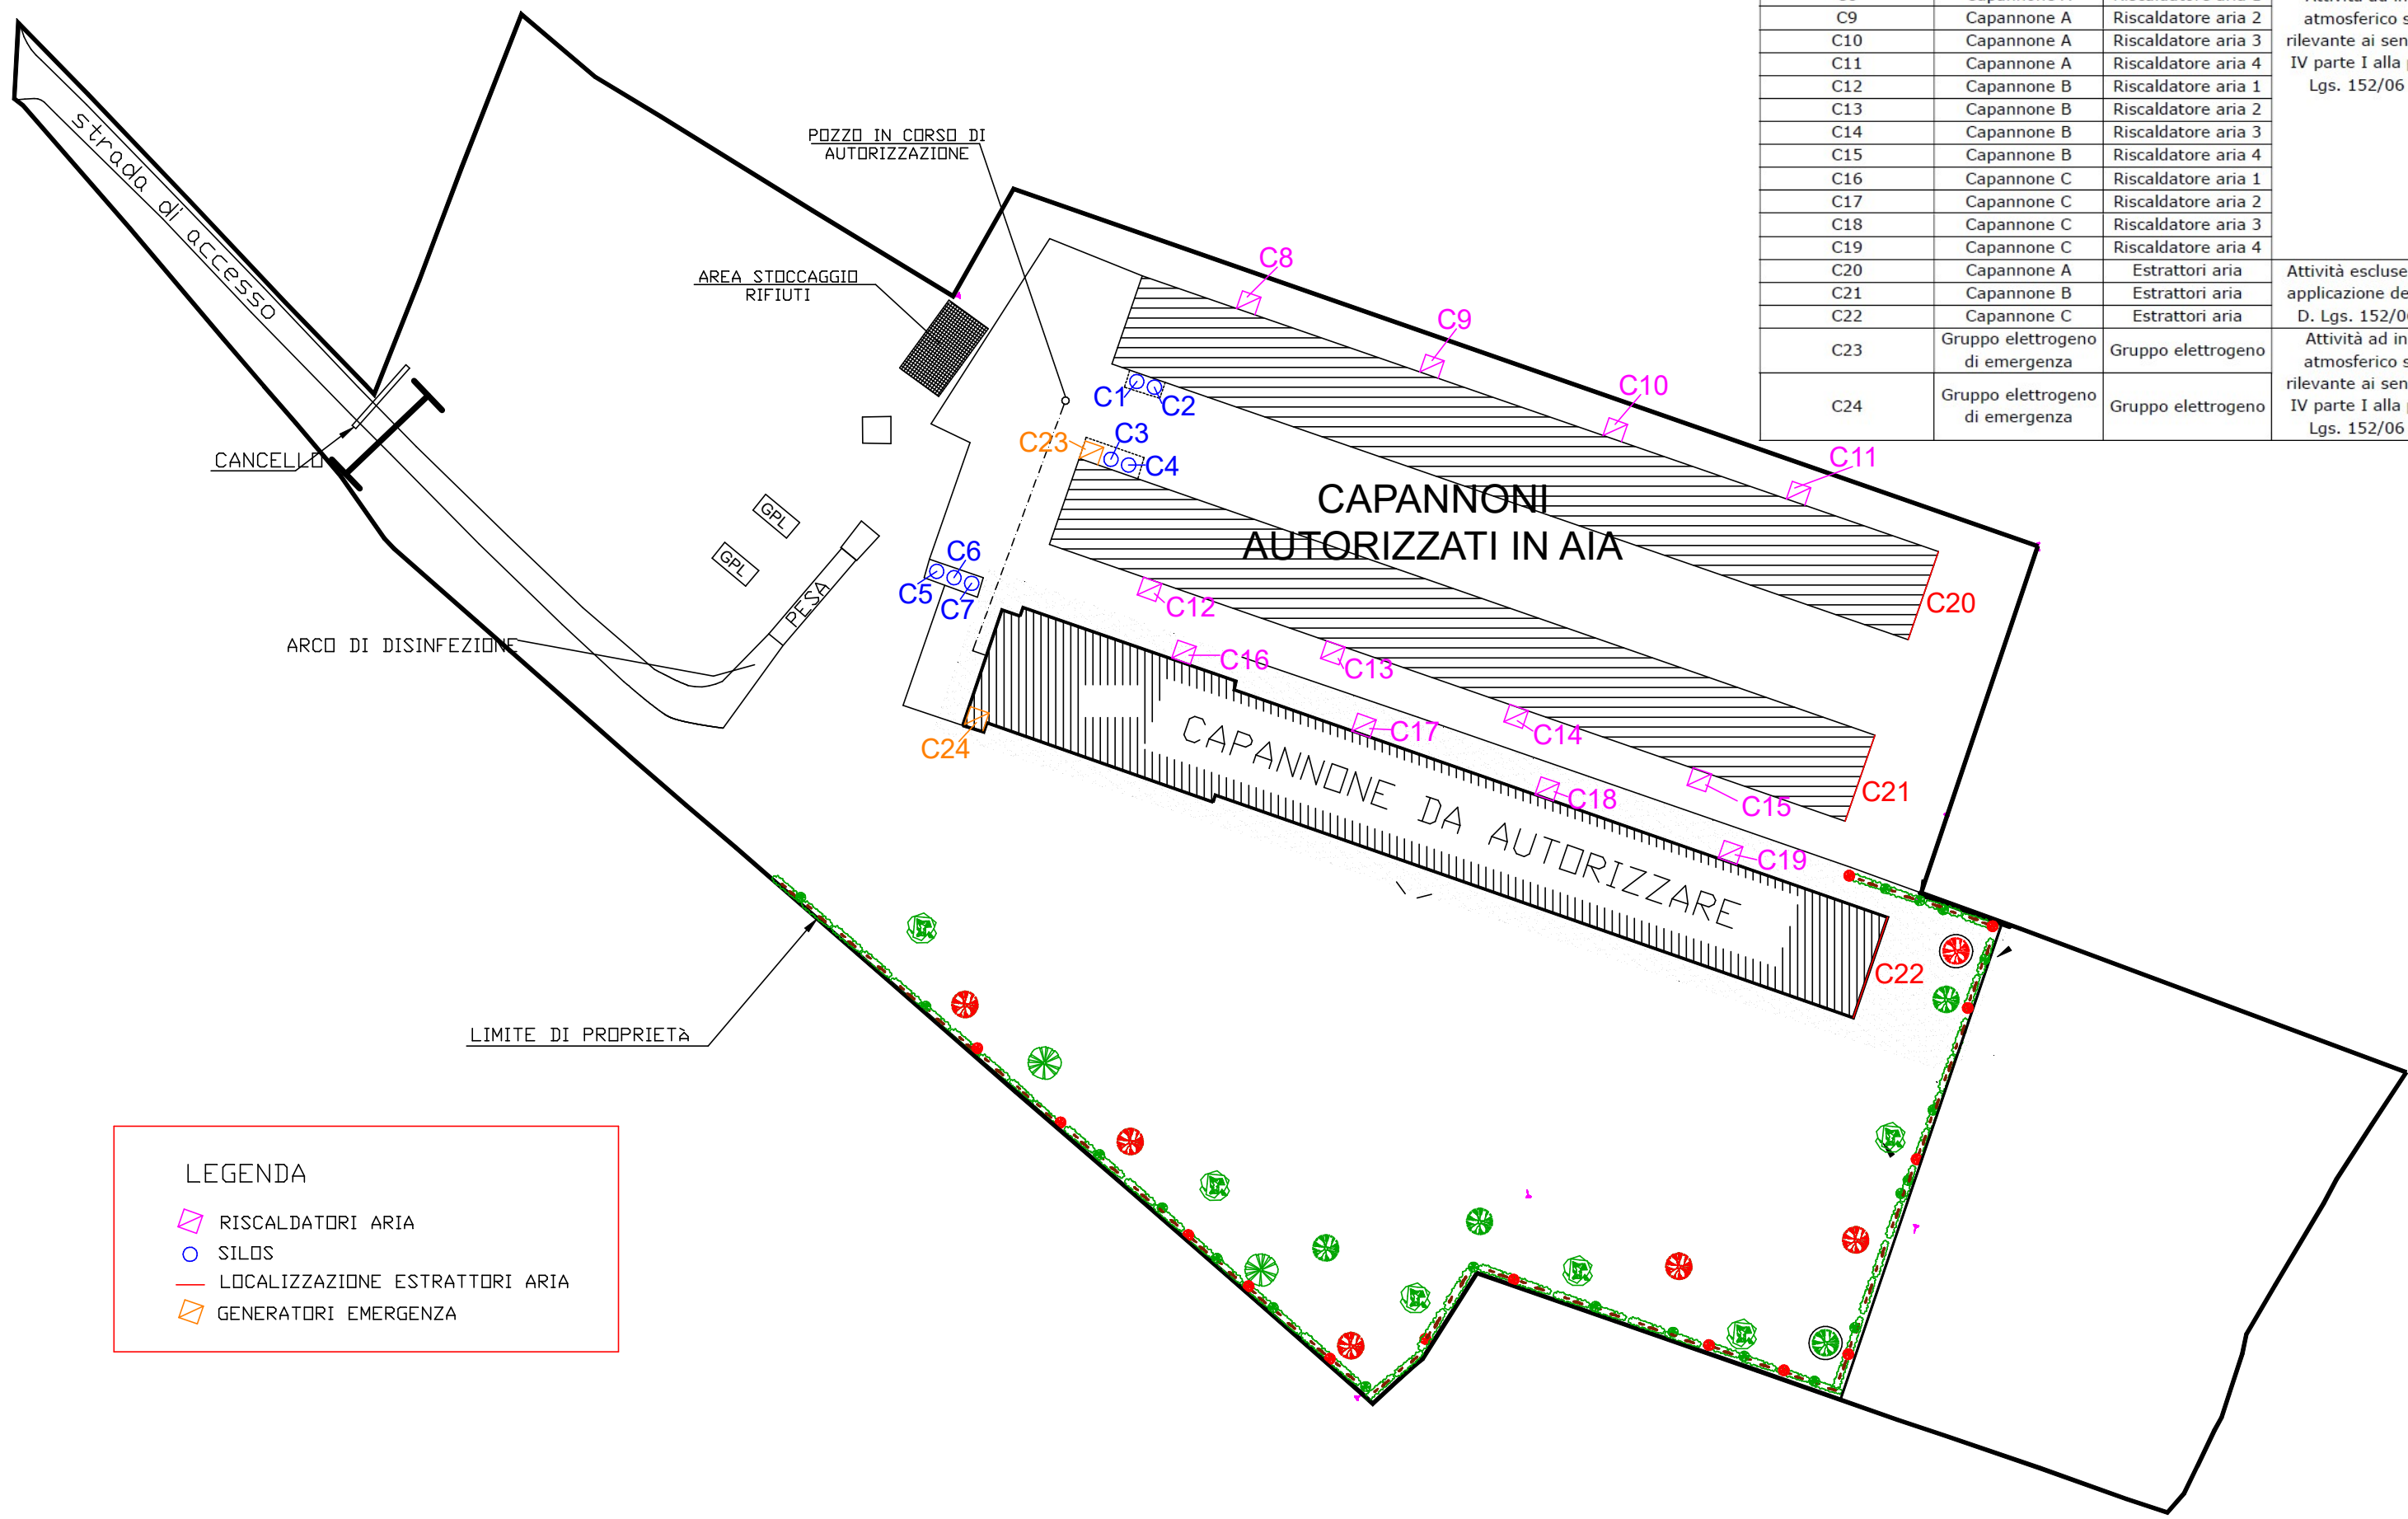

RIEPILOGO EMISSIONI

Punto di emissione	Reparto / impianto	Fase	Commento
C1	Capannone A	Silos 1	Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'allegato IV parte I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
C2	Capannone A	Silos 2	
C3	Capannone B	Silos 1	
C4	Capannone B	Silos 2	
C5	Capannone C	Silos 1	
C6	Capannone C	Silos 2	
C7	Capannone C	Silos 3	
C8	Capannone A	Riscaldatore aria 1	
C9	Capannone A	Riscaldatore aria 2	
C10	Capannone A	Riscaldatore aria 3	
C11	Capannone A	Riscaldatore aria 4	
C12	Capannone B	Riscaldatore aria 1	
C13	Capannone B	Riscaldatore aria 2	
C14	Capannone B	Riscaldatore aria 3	
C15	Capannone B	Riscaldatore aria 4	
C16	Capannone C	Riscaldatore aria 1	
C17	Capannone C	Riscaldatore aria 2	
C18	Capannone C	Riscaldatore aria 3	
C19	Capannone C	Riscaldatore aria 4	
C20	Capannone A	Estrattori aria	Attività escluse dall'ambito di applicazione della parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
C21	Capannone B	Estrattori aria	
C22	Capannone C	Estrattori aria	Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'allegato IV parte I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
C23	Gruppo elettrogeno di emergenza	Gruppo elettrogeno	
C24	Gruppo elettrogeno di emergenza	Gruppo elettrogeno	Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'allegato IV parte I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

LEGENDA

- RISCALDATORI ARIA
- SILOS
- LOCALIZZAZIONE ESTRATTORI ARIA
- GENERATORI EMERGENZA